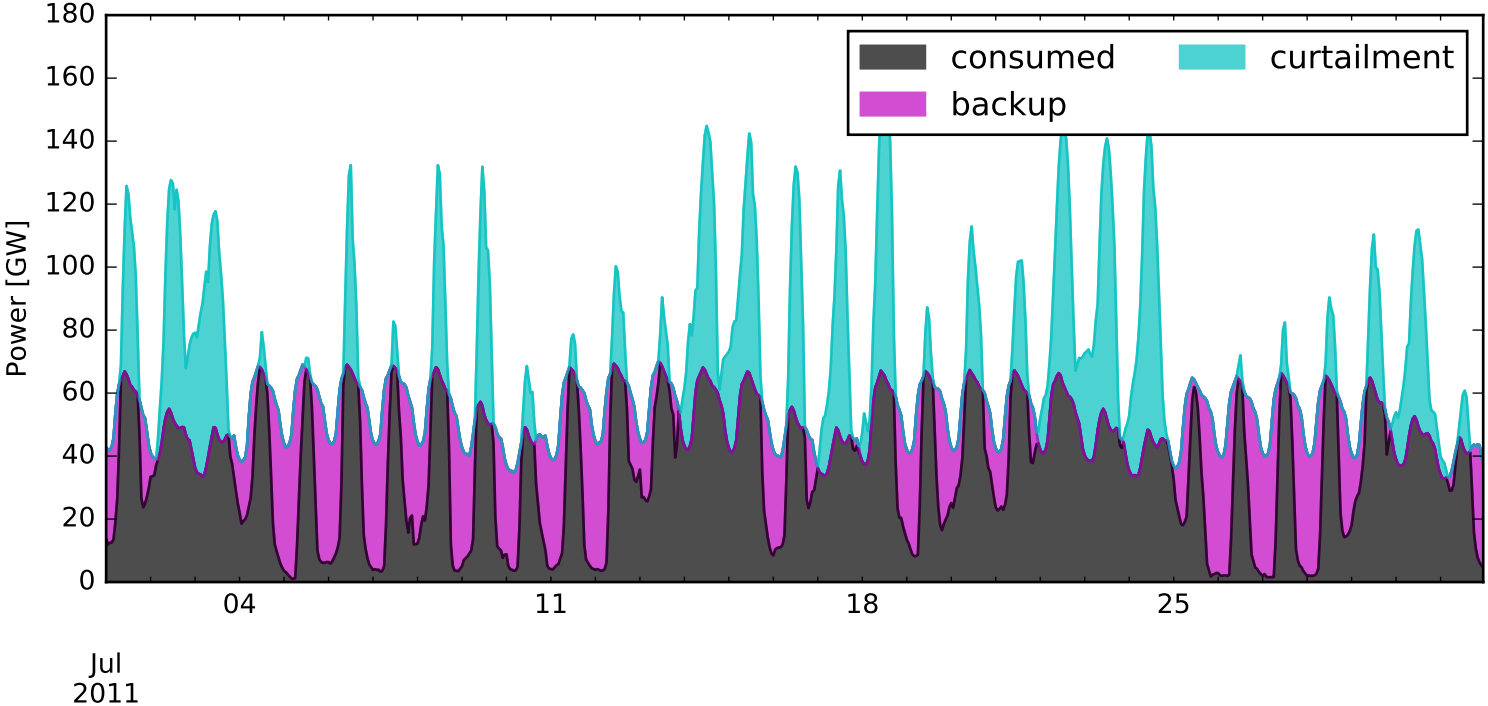
consumed
backup
curtailment
Power [GW]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
04
11
18
25
Jul
2011