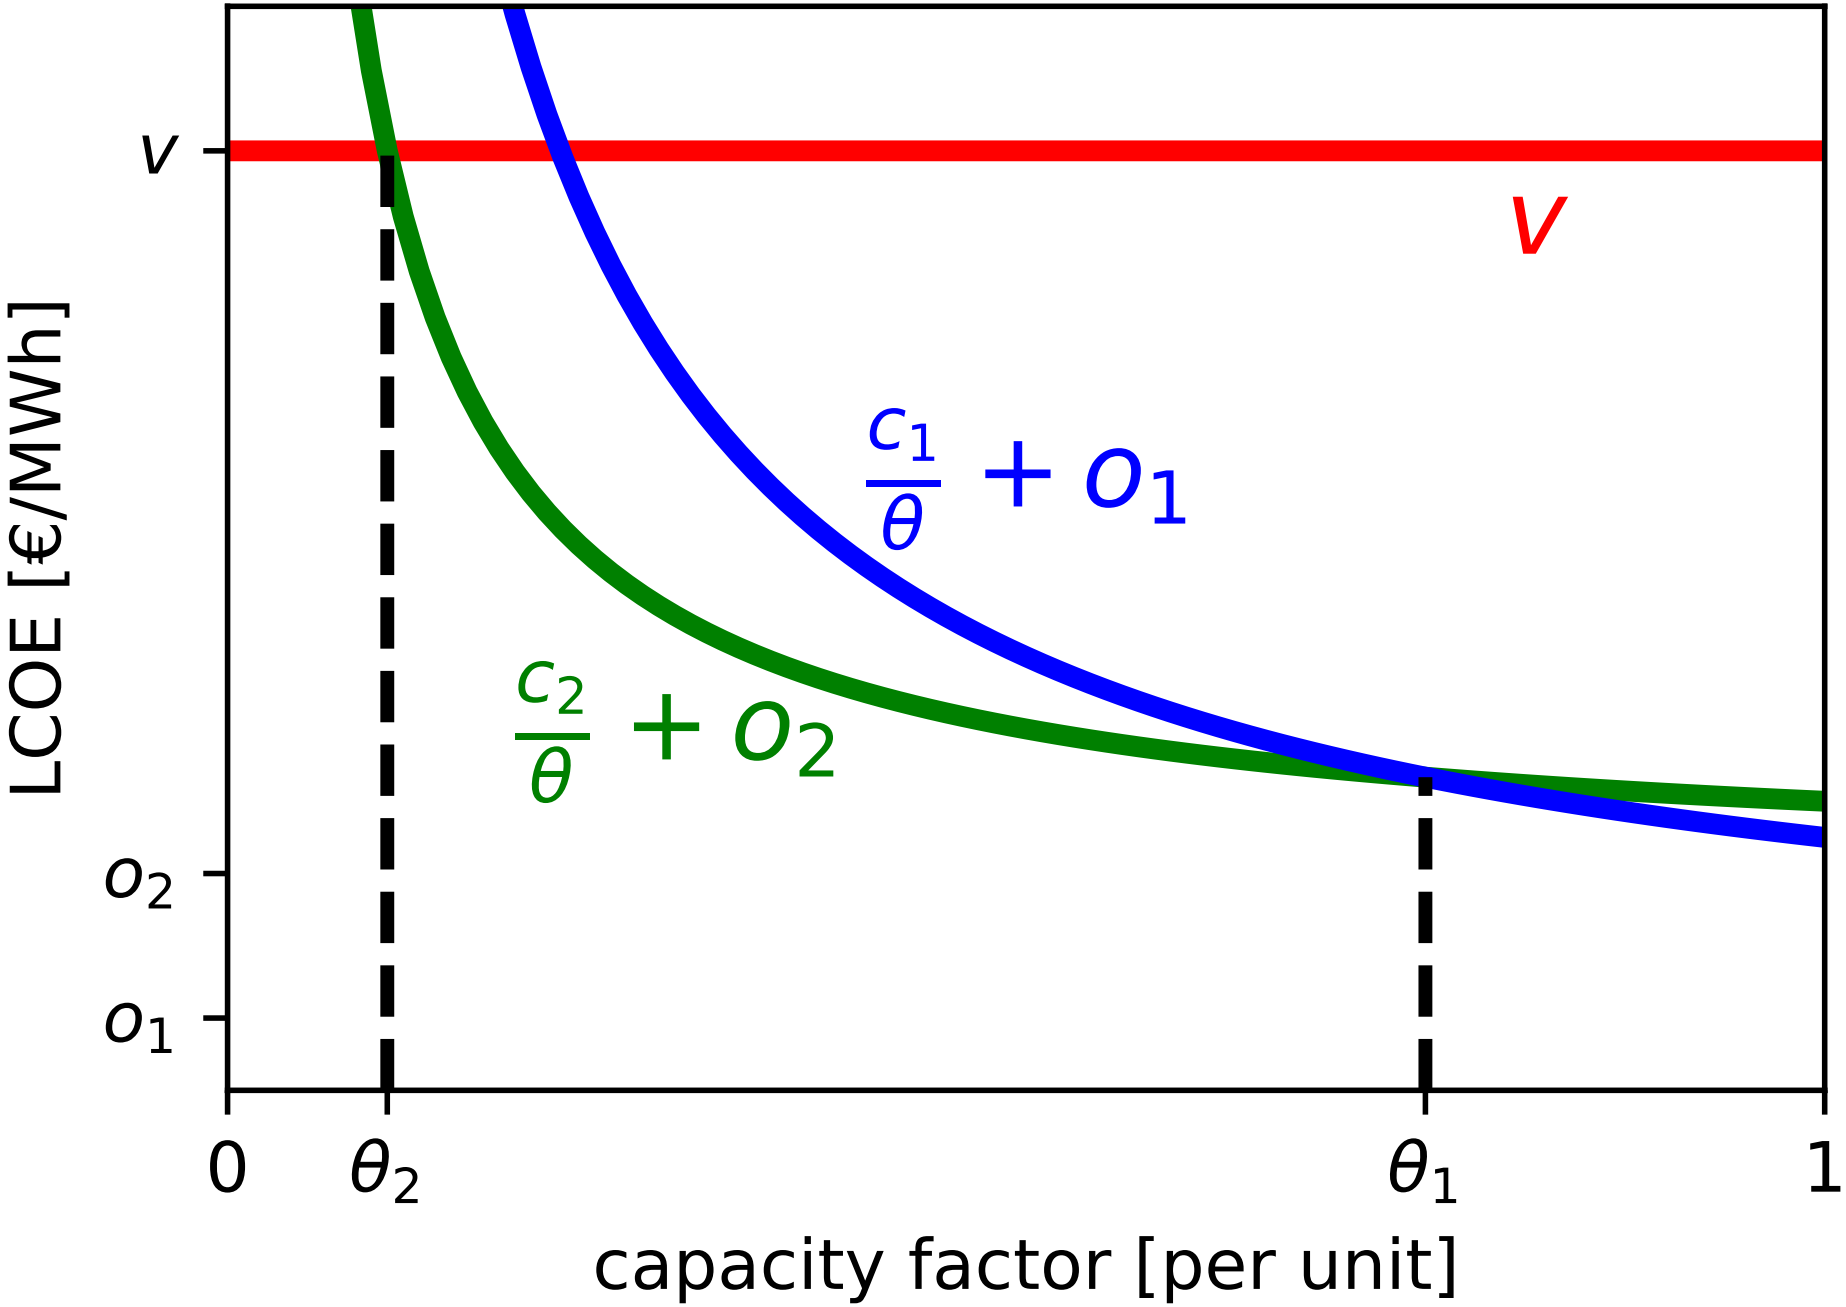
v
v
$\frac{c_1}{\theta} + o_1$
$\frac{c_2}{\theta} + o_2$
o_2
o_1
LCOE [€/MWh]
0
θ_2
θ_1
1
capacity factor [per unit]